



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**(МИНСТРОЙ РОССИИ)**

**ПРИКАЗ**

от "30" декабря 2015 г.

№ 947/пр

Москва

**Об утверждении Изменения № 1 к СП 145.13330.2012  
«Дома-интернаты. Правила проектирования»**

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правилами разработки и утверждения сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. № 858, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с пунктом 176 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных строительных норм и правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г., утвержденного приказом Минстроя России от 30 июля 2015 г. № 470/пр, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25 марта 2016 года прилагаемое Изменение № 1 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры в течение трех дней со дня издания приказа направить утвержденные Изменения № 1 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила проектирования» на регистрацию в национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры обеспечить опубликование на официальном сайте Минстроя России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста утвержденного Изменения № 1 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты. Правила

проектирования» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Х.Д. Мавлярова.

И.о. Министра



Л.О. Ставицкий

**Изменение № 1 к СП 145.13330.2012 «Дома-интернаты.  
Правила проектирования»**

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 977/пр

Дата введения 25 марта 2016 г.

Раздел 1 в тексте п.1.1 слова «умственно отсталые» заменить на «с нарушением интеллекта»

Раздел 2 дополнить нормативными ссылками:

«ГОСТ 12.1.004-1991 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

СП 136.13330-2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»

СП 158.13330-2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»

ГОСТ Р 12.2.143-2009 Системы стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля


СП 1.13130.2009, СП 5.13130.2009 и СП 118.13330.2012, СанПин 2.1.2.2564-09. Наименование дополнить словами: «Изменение №1»;

СП 2.13130.2009. Наименование дополнить словами: «защиты» (с Изменением № 1).

Заменить обозначение: «СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013»;

Исключить ссылку: «ГОСТ 51645-2000 Рабочее место для инвалидов по зрению типовое специальное компьютерное. Технические требования к оборудованию и производственной среде».

*Дата регистрации 05 февраля 2016г*

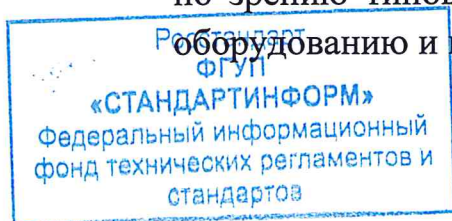

Продолжение Изменения №1 СП 145.13330.2012

Раздел 3 дополнить пунктами – 3.5, 3.14:

«3.5 реабилитация: Система мероприятий направленных на устранение или создание возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности; реабилитация определяется, как «система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности».

3.14 социальное обслуживание: Деятельность социальных служб, осуществляющих социальные услуги, в том числе бытовые, для граждан находящихся в трудной жизненной ситуации.

Пункт 4.3 дополнить словами: «Наличие фотолюминесцентной эвакуационной системы (ФЭС) в домах-интернатах указывается в задании на проектирование».

Пункт 4.7. Первое предложение дополнить ссылкой: «СП 42.13330».

Пункт 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2 На земельных участках домов-интернатов для условий городской и сельской застройки состав площадок и их площади следует определять по СП 42.13330».

Пункт 5.10. После слов «в составе» дополнить словом: «физкультурной».

Пункт 6.2 дополнить абзацем:

«Число лифтов для спасения МГН в исполнении «для пожарных подразделений» определяют расчетом. Расчеты должны соответствовать динамике опасных факторов пожара и их влиянию на МГН. В случае невозможности установки в здании лифтов соответствующего исполнения и недостаточности расчетного времени для спасения МГН, безопасность для лежачих больных по СП 158.13330 следует обеспечивать».

Пункт 6.6 дополнить абзацами:

«Пути эвакуации рассчитывают по установленным либо апробированным методикам с учетом динамики опасных факторов пожара по ГОСТ 12.1.004 и психофизиологических возможностей МГН различных категорий.

ФЭС должна быть установлена на всем протяжении пути эвакуации и иметь непрерывный маршрут до эвакуационных выходов.

При установке элементов ФЭС на ступенях лестниц для предотвращения получения людьми травм и увеличения времени эвакуации, в обязательном порядке должны быть использованы фотолюминесцентные

## Продолжение Изменения №1 СП 145.13330.2012

материалы ФЛМ совместно с противоскользящим (антискользящим) покрытием.

Запрещается использование элементов ФЭС на основе самоклеящейся пленки.

На края ступеней лестницы с помощью специальной наклейки устанавливается направляющая контрастная полоса из ФЛМ с противоскользящим (антискользящим) покрытием из карбида кремния.

Вдоль стен и на лестничных площадках на полу, на путях эвакуации размещаются направляющие полосы из ФЛМ, которые должны быть неразрывным продолжением ФЛМ путей эвакуации по лестницам и пандусам. Направляющие полосы из ФЛМ должны иметь нижнее расположение, то есть крепиться к полу. Для надежного крепления ФЛМ к полу, его следует размещать на специальной наклейке жесткого типа, исключая несанкционированное изменение маршрута эвакуации в результате воздействия персонала учреждения или посетителей. Поверхности слоя ФЛМ и самой наклейки должны быть рифлеными (тактильными и т.д.) исключая получение травм в чрезвычайных ситуациях. В целях безопасности запрещается использовать самоклеящуюся пленку.

Дверные проемы эвакуационных и аварийных выходов должны быть обозначены по контуру элементами ФЛМ.

Двери эвакуационных и аварийных выходов должны быть оборудованы фотолюминесцентными знаками безопасности. Знаки могут быть установлены непосредственно на самой двери или на поверхности стены прилегающей к двери, а также в комбинированном варианте.

Места нахождения дверных ручек для открывания дверей (во всех помещениях либо определить каких) должны быть обозначены маркером из ФЛМ размерами не менее 50×50мм. ФЭС следует размещать и устанавливать в соответствии с требованиями СП 136.13330, ГОСТ Р 12.2.143.

Пункт 6.14. Заменить слова: «ширина балконов» на «глубина балконов».

Пункт 6.20 изложить в новой редакции:

«6.20 Санитарные узлы для людей старшего возраста и инвалидов рекомендуется проектировать совмещенными или отдельными. Для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата применяются совмещенные санузлы, оборудованные унитазом, умывальником, ванной или душем. Рекомендуются к применению сидячие ванны (полибаны) с местом для сидения, ванны с открывающимися боковыми дверцами. Душевые зоны

## Продолжение Изменения №1 СП 145.13330.2012

оборудуются поддоном без порога (трапом). Для уменьшения числа перемещений рекомендуется в уборных на стене рядом с унитазом помещать гибкий шланг с душевой сеткой. Площади санузлов приведены в Приложении А (таблицы А.3 и А.5) СП 54.13330, СП 59.13330».

Пункт 6.22. Заменить слова: «не менее: ширина – 165 м, глубина – 1,8 м» на «не менее: ширина - 1,65 м и глубина – 2,1 м».

Пункт 7.19 Дополнить словами: «размер зоны для размещения человека на кресле-коляске 0,9×1,4 м»

Пункты 7.27. Исключить ссылку: «ГОСТ Р 51645».

Пункт 8.9 дополнить словами: «,системой оповещения и управления эвакуацией, а также ФЭС».

Пункт 8.11 дополнить словами: «Помещения для постоянного пребывания инвалидов могут быть оборудованы автономными пожарными извещателями, сблокированными с общей системой оповещения и управления эвакуацией».

Раздел дополнить новым пунктом – 8.12:

«8.12 Пожарную, охранную тревожную сигнализацию и средства связи следует проектировать в соответствии с требованиями СП 5.13130»

Приложение А.

Таблица А.1, головка. Исключить слово: «класс».

Библиография. Ссылку [6] изложить в новой редакции:

«[6] ТРТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов. Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824».

## Продолжение Изменения № 1 к СП 145.13330.2012

УДК [69+725.011] (083.74)


ОКС 01.040.93

Ключевые слова: дома-интернаты общего типа, жилая среда, инвалиды, маломобильные группы населения, жилая ячейка, жилое отделение

Руководитель организации – разработчика

Зам.директора НИИСФ РААСН

должность

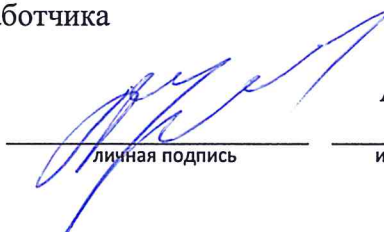

личная подпись

А.Г. Чеботарев

инициалы, фамилия

Руководитель разработки  
канд.арх., профессор

должность



личная подпись

А.М. Гарнец

инициалы, фамилия

Исполнитель  
канд.арх.

должность



личная подпись

Т.А.Исаева

инициалы, фамилия

СОИСПОЛНИТЕЛИ

доктор технических наук

должность



личная подпись

М.М. Мирфатуллаев

инициалы, фамилия

доктор.техн.наук, профессор

должность



личная подпись

Ю.М.Глуховенко

инициалы, фамилия

Исполнитель

должность



личная подпись

В.В.Коновалов

инициалы, фамилия

В НАБОР